



PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA) CATEGORIA III

INFORME MONITOREO DE TEMPERATURA EN ZONA DE MEZCLA EN EL MAR- DESCARGA PACO

Compromisos de EsIA Aplicables	Informe N°	Periodo Reportado	Elaborado por	Fecha de Emisión del Reporte
13019	200930_Temperatura agua de mar _34IS	Marzo 2020 – Septiembre 2020	Minera Panamá	14/10/2020

Objetivo General:

- Monitorear semanalmente el punto de confluencia entre la descarga de agua que hace la Central Termoeléctrica en el mar y el agua natural del mar en un punto denominado MW-T1-001 ubicado a 100 metros del inicio de la descarga.

Objetivos específicos:

- Medir la temperatura en dos puntos determinados MW-T1-001 punto de mezcla y MW-PACO-001 punto de toma de agua de mar con temperatura en condiciones normales del agua de mar.
- Tomar mediciones de temperatura superficial (1 metro de profundidad) en los puntos mencionados.
- Verificar la variación de la lectura en ambos puntos y asegurarnos de cumplir con las recomendaciones del Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2019 Medio Ambiente y Protección de la Salud, Seguridad, Calidad de Agua, Descarga de Efluentes Líquidos a Cuerpos de Masas de Agua Continentales y Marinas, para un diferencial de temperatura de $\pm 3^{\circ}\text{C}$ de la T. N. en la zona de mezcla en el mar. En nuestro caso se evaluará solo el efecto de “calentamiento” del agua de descarga, pues los valores negativos resultan de condiciones naturales de enfriamiento del mar por corrientes frías.

Tabla 1. Ubicación Geográfica

Estación de Monitoreo	Coordenadas WGS 84 Zone 17		Localización
	Norte	Este	
MW-T1-001	533237	997336	Puerto
MW-PACO-001	533362	996976	Puerto

Resultados y Discusiones

En esta sección se muestran los resultados por medio de tablas y gráficos para las evaluación de diferencial de temperatura en la zona de mezcla.

Se colectaron un total de 31 muestras, del 1 de marzo al 30 de septiembre de 2020. De las cuales 2 de las muestras registraron valores por sobre un diferencial de temperatura de $+3^{\circ}\text{C}$ de la T. N. en la zona de mezcla en el mar. El Percentil 90 (P90) calculado de acuerdo a lo señalado en Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2019, Medio Ambiente y Protección de la Salud es de 1.43°C , valor por debajo del límite de $+3^{\circ}\text{C}$.


Para el período de evaluación febrero – septiembre de 2020; los resultados de monitoreo de la temperatura son:

Resultados Obtenidos

Tabla 2. Datos de Temperatura de Campo

Fecha y hora	Temperatura Medida [°C]		ΔT [MW-T1-001 vs MW-PACO-001] Superficial
	MW-T1-001	MW-PACO-001	
03/03/2020 13:45	30.0	33.7	-3.7
10/03/2020 13:43	30.1	31.6	-1.5
17/03/2020 14:17	29.5	32.8	-3.3
26/03/2020 11:07	28.9	31.7	-2.8
02/04/2020 10:45	29.0	30.5	-1.5
06/04/2020 10:01	29.3	29.5	-0.1
13/04/2020 10:31	31.6	27.9	3.7
20/04/2020 10:57	30.0	32.4	-2.4
27/04/2020 12:53	29.9	30.7	-0.7
04/05/2020 17:46	28.7	28.2	0.5
11/05/2020 10:21	27.9	31.9	-4.0
18/05/2020 10:27	33.4	33.2	0.2
25/05/2020 10:23	34.2	32.8	1.4
01/06/2020 10:27	29.8	32.2	-2.4
08/06/2020 9:18	32.7	33.5	-0.8
15/06/2020 9:15	33.1	32.1	1.0
22/06/2020 9:34	32.0	31.0	1.0
29/06/2020 10:09	30.0	31.4	-1.5
06/07/2020 9:49	33.0	29.6	3.4
13/07/2020 9:59	31.2	31.0	0.2
20/07/2020 11:45	31.7	29.4	2.2
27/07/2020 11:34	32.7	32.3	0.5
03/08/2020 10:20	30.7	30.1	0.7
10/08/2020 9:02	30.2	29.2	1.1
17/08/2020 12:22	28.7	32.2	-3.5
26/08/2020 12:23	29.8	31.6	-1.9
02/09/2020 12:27	31.2	30.8	0.4
09/09/2020 12:17	32.2	30.5	1.7
16/09/2020 12:15	31.7	32.1	-0.4
23/09/2020 10:17	33.0	32.8	0.2
30/09/2020 11:40	28.4	28.4	-0.1

Grafica 1. Diferencial de Temperatura en Zona de Mezcla

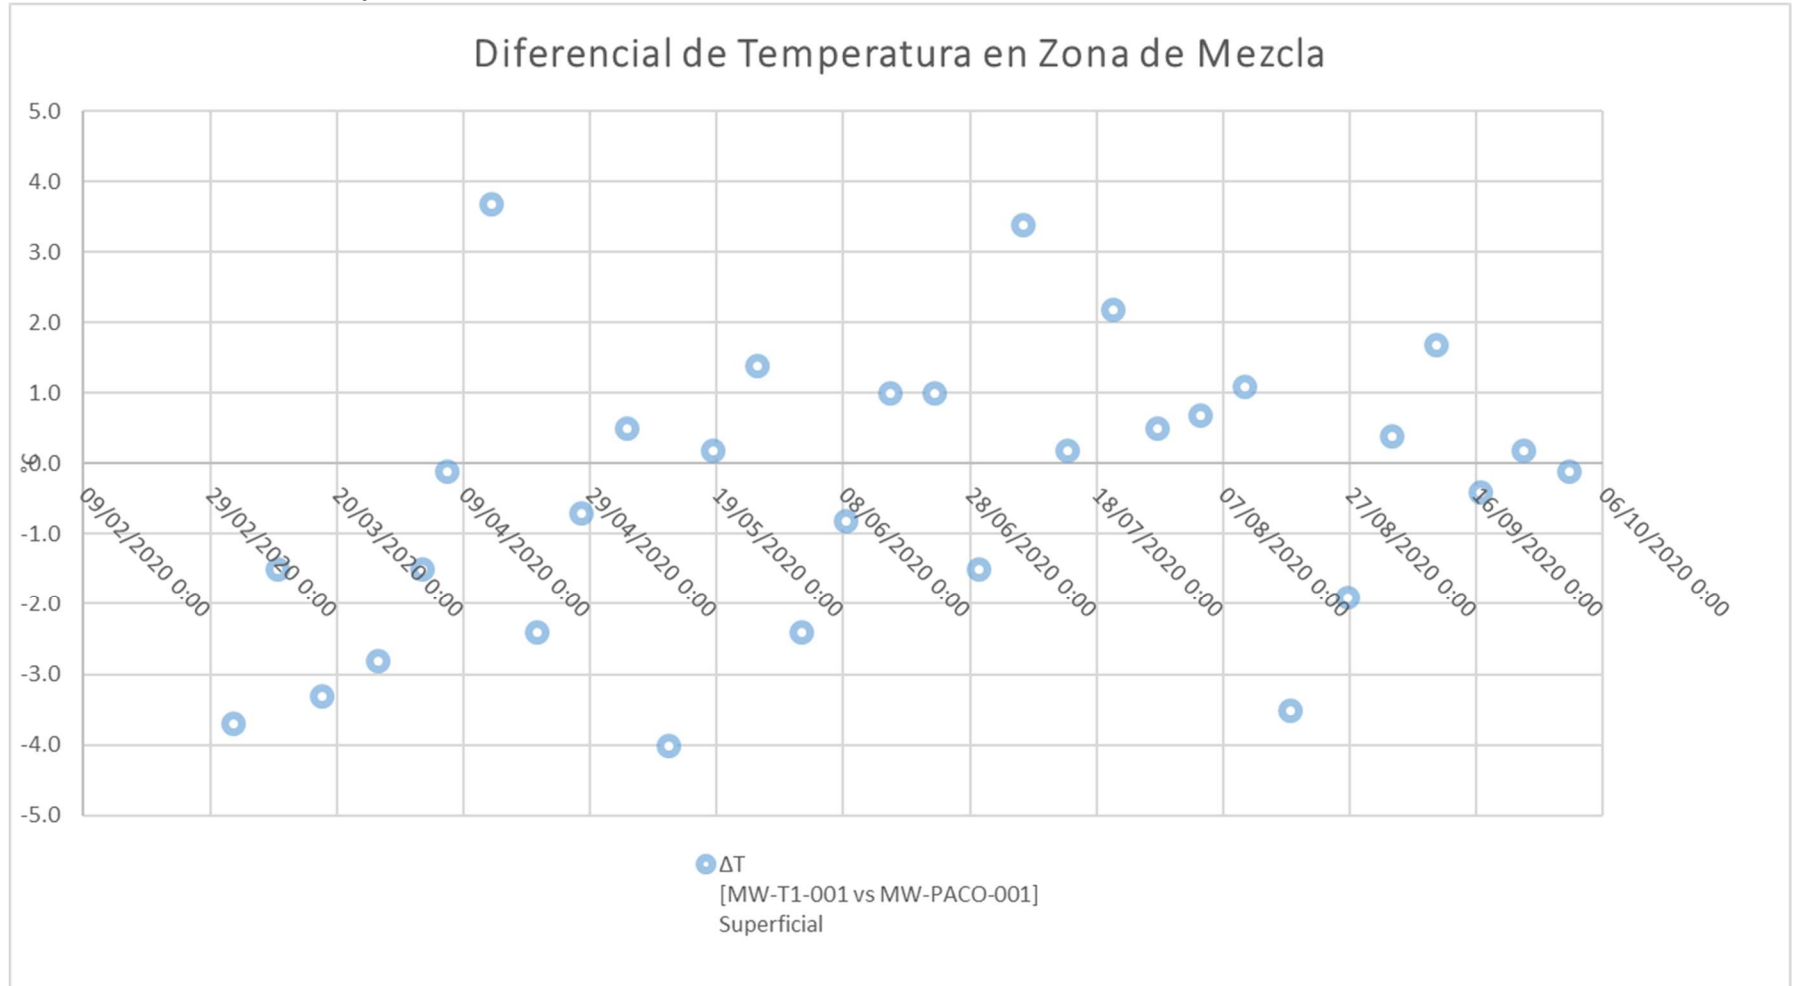

La grafica 1 nos muestra el diferencial de la temperatura del agua en el mar justo donde se termina la zona de mezcla con el agua de la descarga de la central Termoeléctrica Cobre Panamá. Los puntos azules muestran la diferencia de temperatura a un metro de profundidad.

Conclusiones

Para el período de evaluación, las muestras tomadas en la zona de mezcla y agua natural de mar, el Percentil 90 (P90) calculado de acuerdo a lo señalado en Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2019, Medio Ambiente y Protección de la Salud es de 1.43 °C, valor por debajo del límite de + 3°C. Por lo tanto estaría en cumplimiento con la regulación de referencia.

ANEXO 1 Registros Fotográficos Punto de medición de Temperatura

Registro Fotográfico	Observaciones
 Network: 11 may. 2020 10:24:37 GMT-05:00 17P 533290 997381 Provincia de Colón #MW-T1-001	Punto de Medición de Temperatura MW-T1-001 Zona de mezcla
 23 sept. 2020 10:50:07 a. m. 17P 533397 997178 #MW-PACO-001	Punto de Medición de Temperatura MW-PACO-001 Toma de agua de mar